

Выписка из протокола № 207
от «7» июня 2021 года
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»,
проведенного путем смешанного голосования

Полное наименование исполнительного органа АО «СЭГРЭС-2» (далее - Общество):
Правление.

Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1.

Место проведения: Республика Казахстан 141216, Павлодарская область, г.Экибастуз, п.Солнечный, промышленная зона ГРЭС-2, строение 1/1.

Дата проведения: «7» июня 2021 года

Время проведения: 16.00 часов 00 минут

Всего членов Совета директоров Общества - 6

Всего присутствовало - 6

Отсутствовало - 0

Поступило письменных мнений - 0

Присутствовали:

Председатель Совета директоров:

Молдабаев К.Т. - Директор Дирекции энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына»;

Утепов М.М. - член Совета директоров, Директор Департамента экономики и планирования АО «Самрук-Қазына»;

Рыскулов А.К. - член Совета директоров, Управляющий директор по экономике и финансам – Член Правления АО «Самрук-Энерго»;

Тютебаев С.С. - член Совета директоров, Управляющий директор по производству и управлению активами – Член Правления АО «Самрук-Энерго»;

Суентаев Д.С. – независимый директор;

Сейсенбаев Н.Р. - независимый директор.

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» имеется.

Корпоративный секретарь: А.Сулейменова

Данное заседание Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» проводится в режиме видеоконференцсвязи (скайп) в г. Нур-Султан, г. Алматы и в п. Солнечный.

Приглашенные:

от АО «Самрук - Қазына»:

Репин А.Ю. Старший менеджер Дирекции энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына»;

Пирмаханов С.Б. Директор Департамента финансово-экономического управления активами АО «Самрук-Қазына»;

Мынжанов Е.С. Старший менеджер Департамента финансово-экономического управления активами АО «Самрук-Қазына»;

Медеуов Ж.К. кандидат на должность заместителя Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2».

от АО «Самрук - Энерго»:

Айдаров А.А. Руководитель Проектного Офиса;

Козлов А.В. Проектный менеджер;

Тыныбеков Б.Е. кандидат на должность заместителя Председателя Правления по коммерции и сбыту АО «СЭГРЭС-2».

Юридический консультант

ТОО «Zan Hub» М. Бектурганов

от АО «СЭГРЭС-2»:

Д. Сагидулла Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2»;

Сейдигалиева А.К. заместитель Председателя Правления по экономике и финансам;

Ауталипов Г.Т. заместитель Председателя Правления по производству и обслуживанию;

Акенов Е.Б. заместитель Председателя Правления по правовым вопросам и управлению рисками;

Мансуров Ж.М. начальник планово-экономического отдела;

Луняков В.В. начальник ОКС;

Мусабеков А.А. начальник СБиОТ.

Докладчики:

По вопросам №№1, 2 – Луняков В.В.

По вопросу №3 – Репин А.Ю.

По вопросу №4 – Тютөбаев С.С.

По вопросу №5 – Д. Сагидулла

По вопросам №№6, 7 – Сейдигалиева А.К.

По вопросам № 8-11 – Акенов Е.Б.

ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета Правления АО «СЭГРЭС-2» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 квартал 2021 года.

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления АО «СЭГРЭС-2» Д.Сагидулла с информацией о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 квартал 2021 года, о принятых мерах

по усилению индивидуальной и коллективной ответственности работников Общества за соблюдением техники безопасности на рабочем месте, недопущения производственного травматизма.

Общая численность работников – 1499 человек (из них 494 женщины), из них работающих во вредных и опасных условиях – 1123 человек (из них 287 женщин).

На 2021 год запланированы затраты на охрану труда в сумме 300 574 тыс. тенге, за 1 квартал 2021 года освоено 62 677 тыс. тенге. В данные затраты входят:

- спецодежда и другие средства индивидуальной и коллективной защиты;
- спецпитание (молоко), мыло персоналу, работающему во вредных условиях труда;
- уход и ремонт за средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- питьевой режим;
- расходы на выплаты пособий по временной нетрудоспособности.

Производственный травматизм: в 1 квартале 2021 года принят к учету 1 несчастный случай, произошедший 17 декабря 2020 года. При выполнении работ по выгрузке угля на вагоноопрокидывателе №1Б машинист вагоноопрокидывателя 4 разряда ТГЦ Айтуганов Д.С. был прижат вагоном к привалочной стене ротора вагоноопрокидывателя №1Б. Диагноз травмы пострадавшего работника: закрытая травма грудной клетки, перелом тела грудины со смещением, контузия легких и органов средостечения, закрытый поперечный перелом левой ключицы со смещением, закрытый поперечный перелом нижней трети диафиза лучевой кости правого предплечья, травматический шок I степени. Относится к числу тяжелых травм. На основании приказа Управления труда Павлодарской области №175 от 22 декабря 2020 года проведено спец. расследование. Причины несчастного случая: неудовлетворительная организация производства работ, нарушение правил безопасности и охраны труда. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, предложенные комиссией выполнены. Айтуганов Д.С. выздоровел.

Информация о произошедших инцидентах, не приведших к несчастным случаям: в 1 квартале 2021 года зарегистрировано 4 инцидента (технологическое нарушение - 2, потенциально опасные происшествия - 1, микротравма - 1).

15 января 2021 года в связи с посторонним шумом снаружи со стороны теплового ящика котлоагрегата ст. № 2, отм. 54.000. был отключен в ремонт энергоблок ст.№2. Был выявлен обрыв пробоотборной трубки ПШТО-А1 котлоагрегата ст.№2. Наиболее вероятная причина повреждения пробоотборной трубки от ревизии ПШТО-А1 произошло в результате развития заводского скрытого дефекта. Проведено внутреннее расследование, мероприятия выполнены в установленные сроки.

18 января 2021 года было зафиксировано увеличение и постоянное попадание масла через уплотнения вала внутрь корпуса генератора. 18 января 2021 года в 22 час. 33 мин. энергоблок ст.№1 был отключен от сети для ремонта уплотнений вала генератора ТГ-1. Возможной причиной нарушения работы масляного уплотнения вала генератора ТГ-1 могло быть несоответствие качества установленных силиконовых шнуров при проведении ремонта уплотнений вала генератора. Проведено внутреннее расследование, мероприятия выполнены в установленные сроки.

19 февраля 2021 года слесарь ПШТО 5 разряда ЦЦР Сыздыков А.М. обратился за мед.помощью в лечебно-профилактическую службу Общества с жалобами на покраснение левого глаза. Проведено внутреннее расследование, мероприятия выполнены в установленные сроки.

01 марта 2021 года произошло падение фрагмента утеплителя стены временного торца. Падение произошло с высоты приблизительно 25 метров на отметку 0,00 м турбинного отделения ряда «А» ось 14-15. Проведено внутреннее расследование, мероприятия выполнены в установленные сроки.

Отсутствуют несчастные случаи с работниками АО «СЭГРЭС-2», не связанные с трудовой деятельностью, отсутствуют инциденты с работниками подрядных организаций и с посторонними лицами.

Сведения о заболеваемости персонала: Общее количество работников с временной утратой трудоспособности по общим заболеваниям - 502 человек. Сумма выплат по дням нетрудоспособности по общим заболеваниям - 17 680 128, 59 тенге.

Проведено 3 оперативных совещания с анализом выявленных нарушений ПТБ после проведения Дней техники безопасности. Проведены совмещенные стационарные противоаварийные и противопожарные тренировки, с последующим их разбором в феврале 2021 года с 4-мя оперативными сменами.

В АО «СЭГРЭС-2» внедряется проект «Безопасное производство» (далее – Проект) с целью обеспечения безопасного функционирования производственных объектов, входящих в группу компаний АО «Самрук-Энерго» посредством использования программного обеспечения.

Проект включает в себя сбор, обработку и анализ данных на производственных объектах, позволяющих оценить состояние безопасности. В рамках реализации Проекта проведено обучение ключевых пользователей. Прошедшие обучение ключевые пользователи получили свои учетные записи и временные пароли для доступа в информационную систему и старта работ в ней. С 1 ноября 2020 года все сотрудники СЭГРЭС-2, прошедшие обучение и имеющие учетные записи, начали в тестовом режиме выявлять и регистрировать потенциально опасные происшествия, об опасном/безопасном поведении/условии в информационной системе. Все ключевые пользователи, прошедшие обучение, информируют своих коллег о наличии и возможностях информационной системы на СЭГРЭС-2, каскадируют полученные знания своим коллегам и оказывают помощь при регистрации инцидентов.

Молдабаев К.Т. – у кого есть вопросы, дополнения к рассматриваемому вопросу «О рассмотрении отчета Правления АО «СЭГРЭС-2» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 квартал 2021 года?»

Утепов М.М. – имеются ли договоры страхования?

Д.Сагидулла – заключен договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

После обсуждения, Председатель Совета директоров Молдабаев К.Т. предложил проголосовать по указанному вопросу.

Возражений не поступило.

Голосовали с учетом поступивших письменных мнений:

Молдабаев К.Т. - за;

Утепов М.М. - за;

Тютебаев С.С. – за;

Рыскулов А.К. - за;

Сейсенбаев Н.Р. - за;

Суентаев Д.С. – за.

Решение принято единогласно

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан

«Об акционерных обществах», подпунктом 68) пункта 89 статьи 9 Устава АО «СЭГРЭС-2» и Планом работы Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» на 2021 год, утвержденным решением Совета директоров АО «СЭГРЭС-2» 25 декабря 2020 года (протокол №202), **Совет директоров АО «СЭГРЭС-2» РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет Правления АО «СЭГРЭС-2» о состоянии охраны труда и производственного травматизма за 1 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

Корпоративный секретарь




А. Сулейменова

Приложение № 2
к решению Совета директоров
АО «СЭГРЭС-2»
Протокол № 207
от «7» 06 2021 года
вопрос № 5


**Отчет о состоянии охраны труда
и производственного травматизма за 1 квартал 2021 года**

1. Сведения о рабочих местах с вредными и опасными условиями труда:

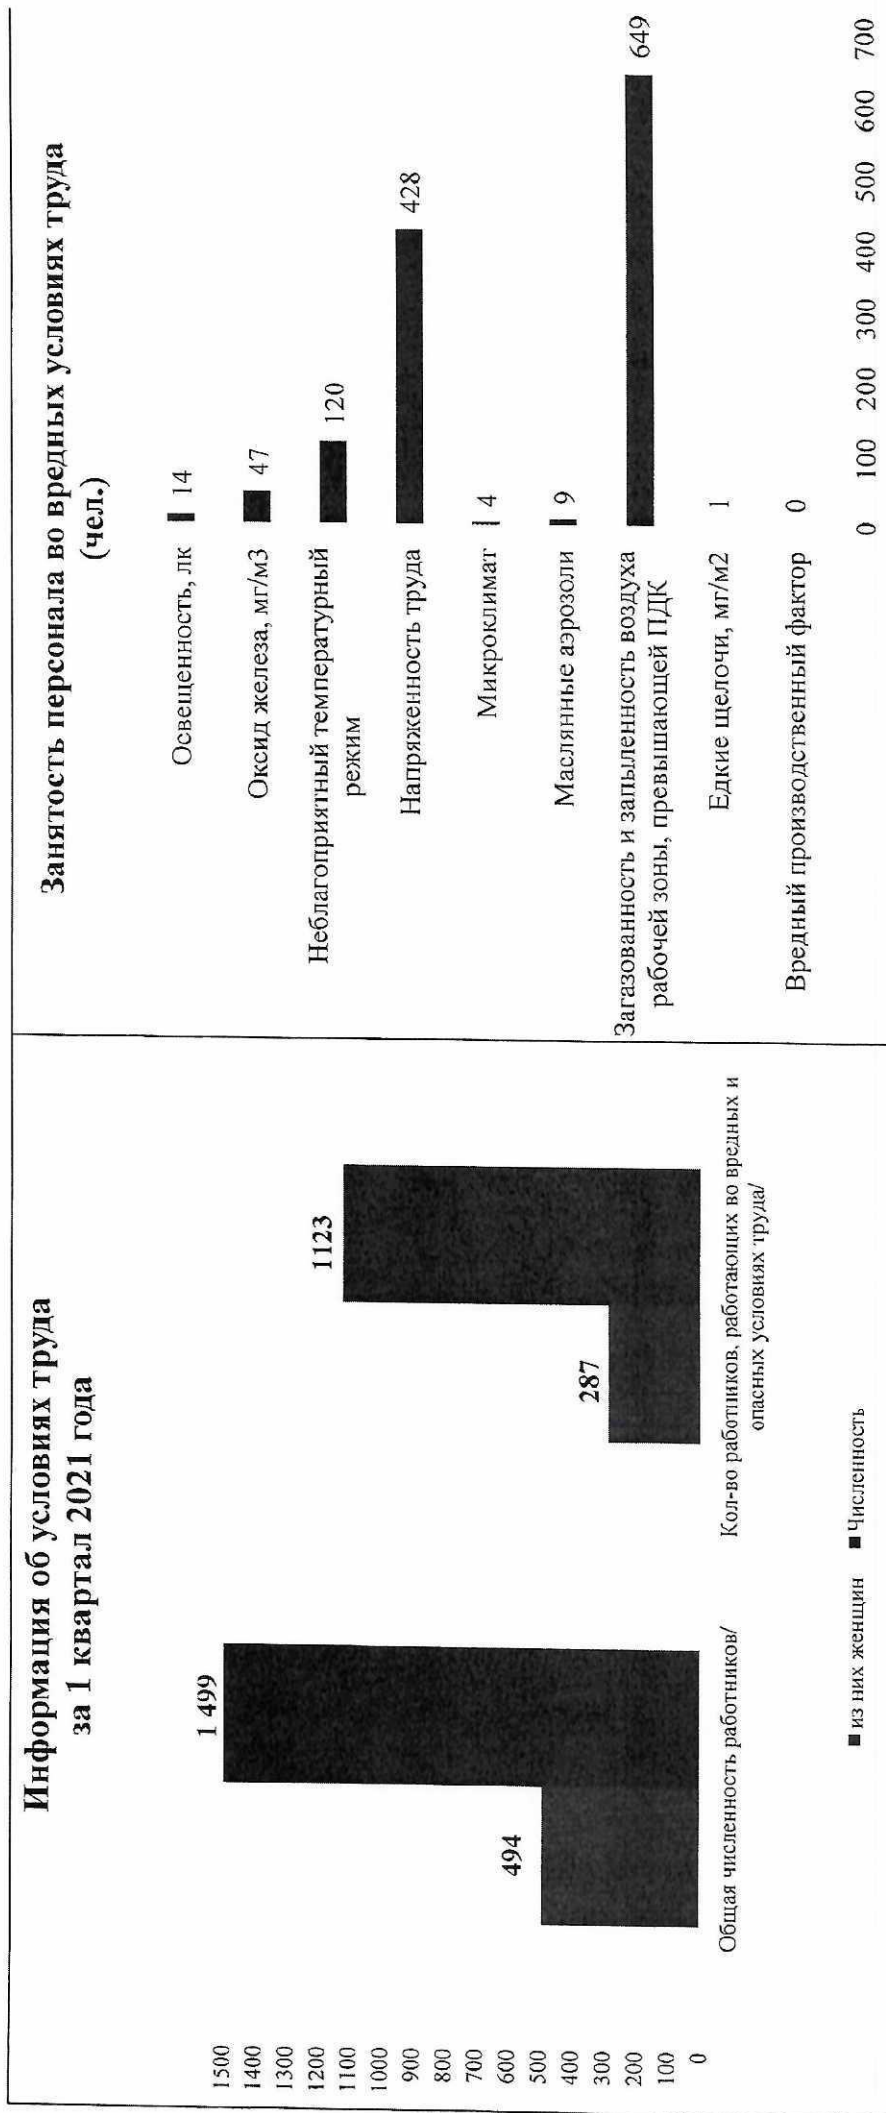

2. Затраты на охрану труда

Сведения о затратах на охрану труда, в том числе:

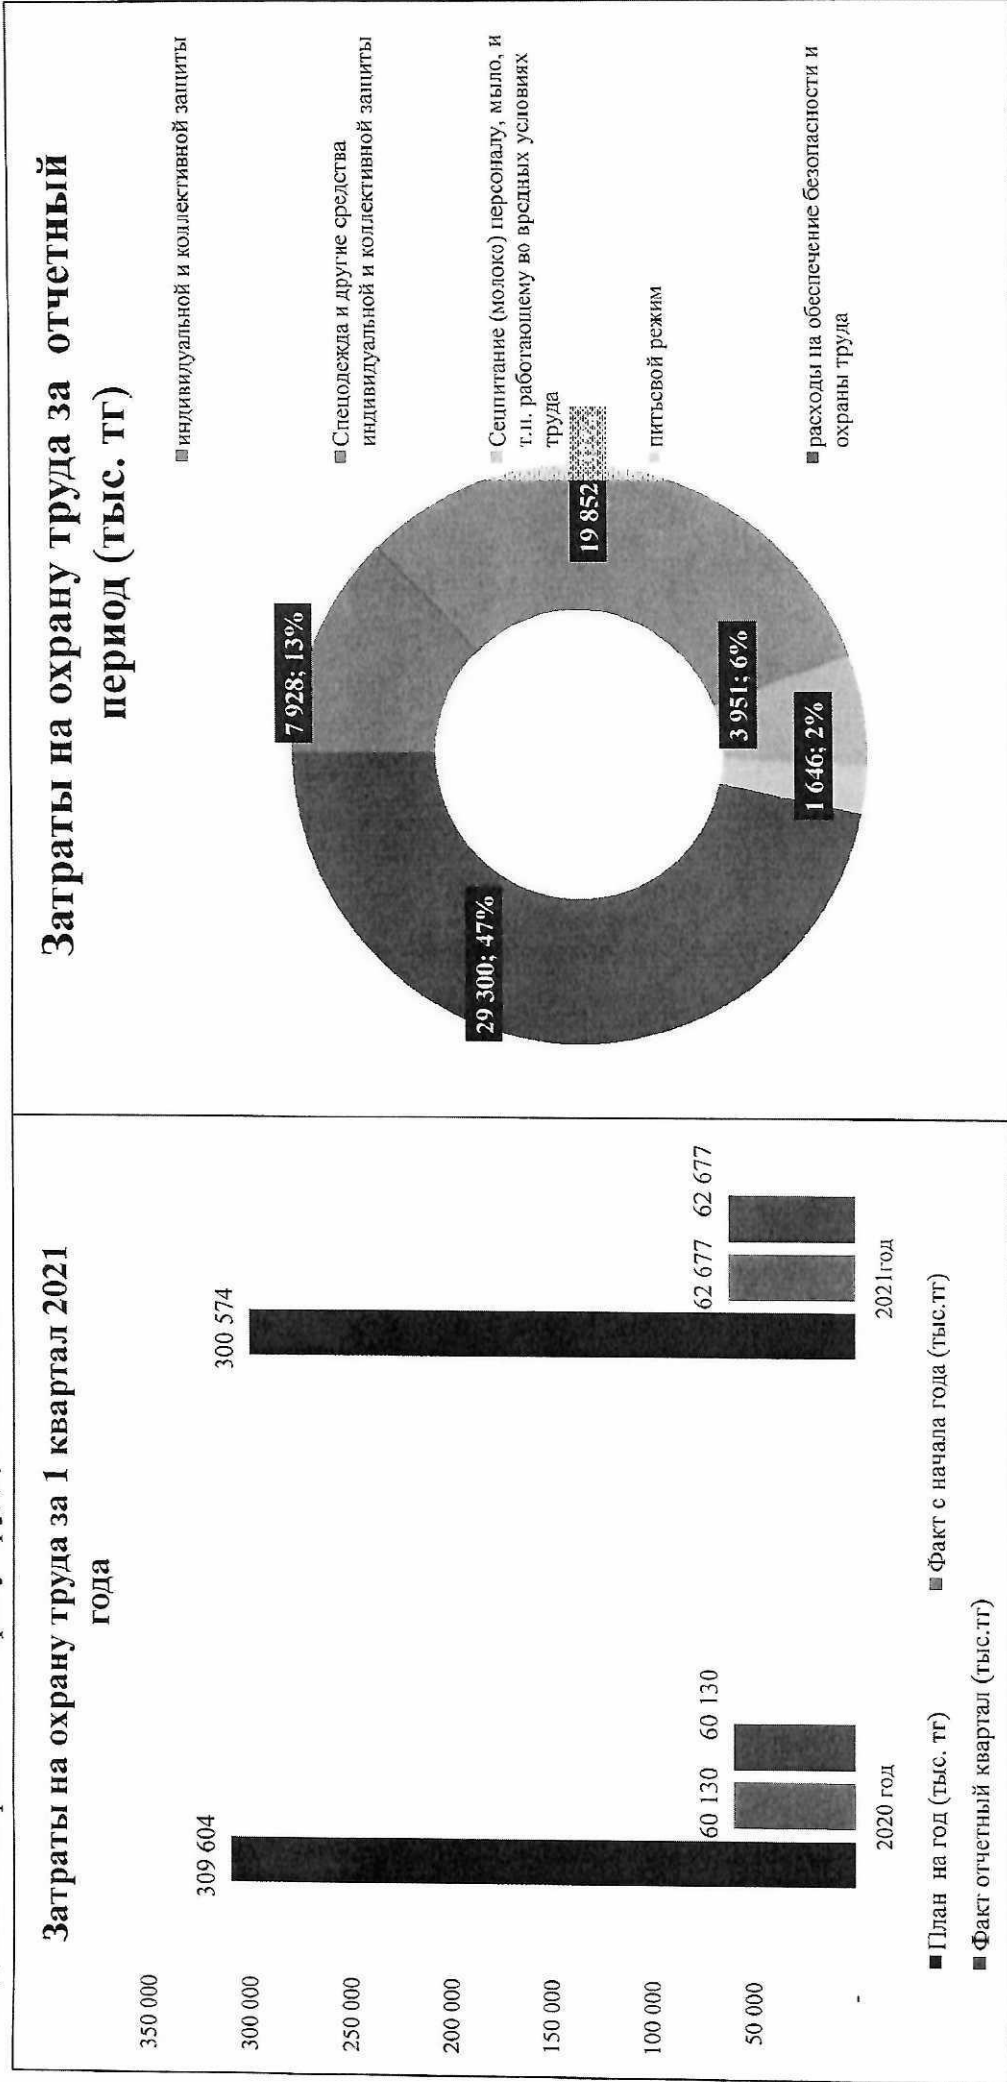

3. Производственный травматизм.


3.1. Информация о несчастных случаях с работниками АО «СЭГРЭС-2», связанных с трудовой деятельностью, в том числе случаях профессиональных заболеваний

В I квартале 2021 года принято к учету 1 несчастный случай.

Дата НС	ФИО должность	Место работы	Краткое описание	Результат расследования (степень вины и основные причины)	Статус пострадавшего	Сумма выплат
17.12.20г.	Айтуганов Д.С машинист вагонопрокидывателя 4 разряда.	Топливо- транспортный цех	При выполнении работ по выгрузке угля на вагонопрокидывателе №1Б был прижат вагоном к привалочной стене ротора вагонопрокидывателя №1Б.	Степень вины работодателя - 100%; степень вины работника - 0%. Основная причина неудовлетворительная организация производства работ .	Временная нетрудоспособность	572 130 г.

3.2. Сведения о произошедших инцидентах на предприятиях, не приведших к несчастным случаям, в том числе:

В 1 квартале 2021г. зарегистрировано 4 инцидента (технологическое нарушение-2, потенциально опасные происшествия - 1, микротравма-1).

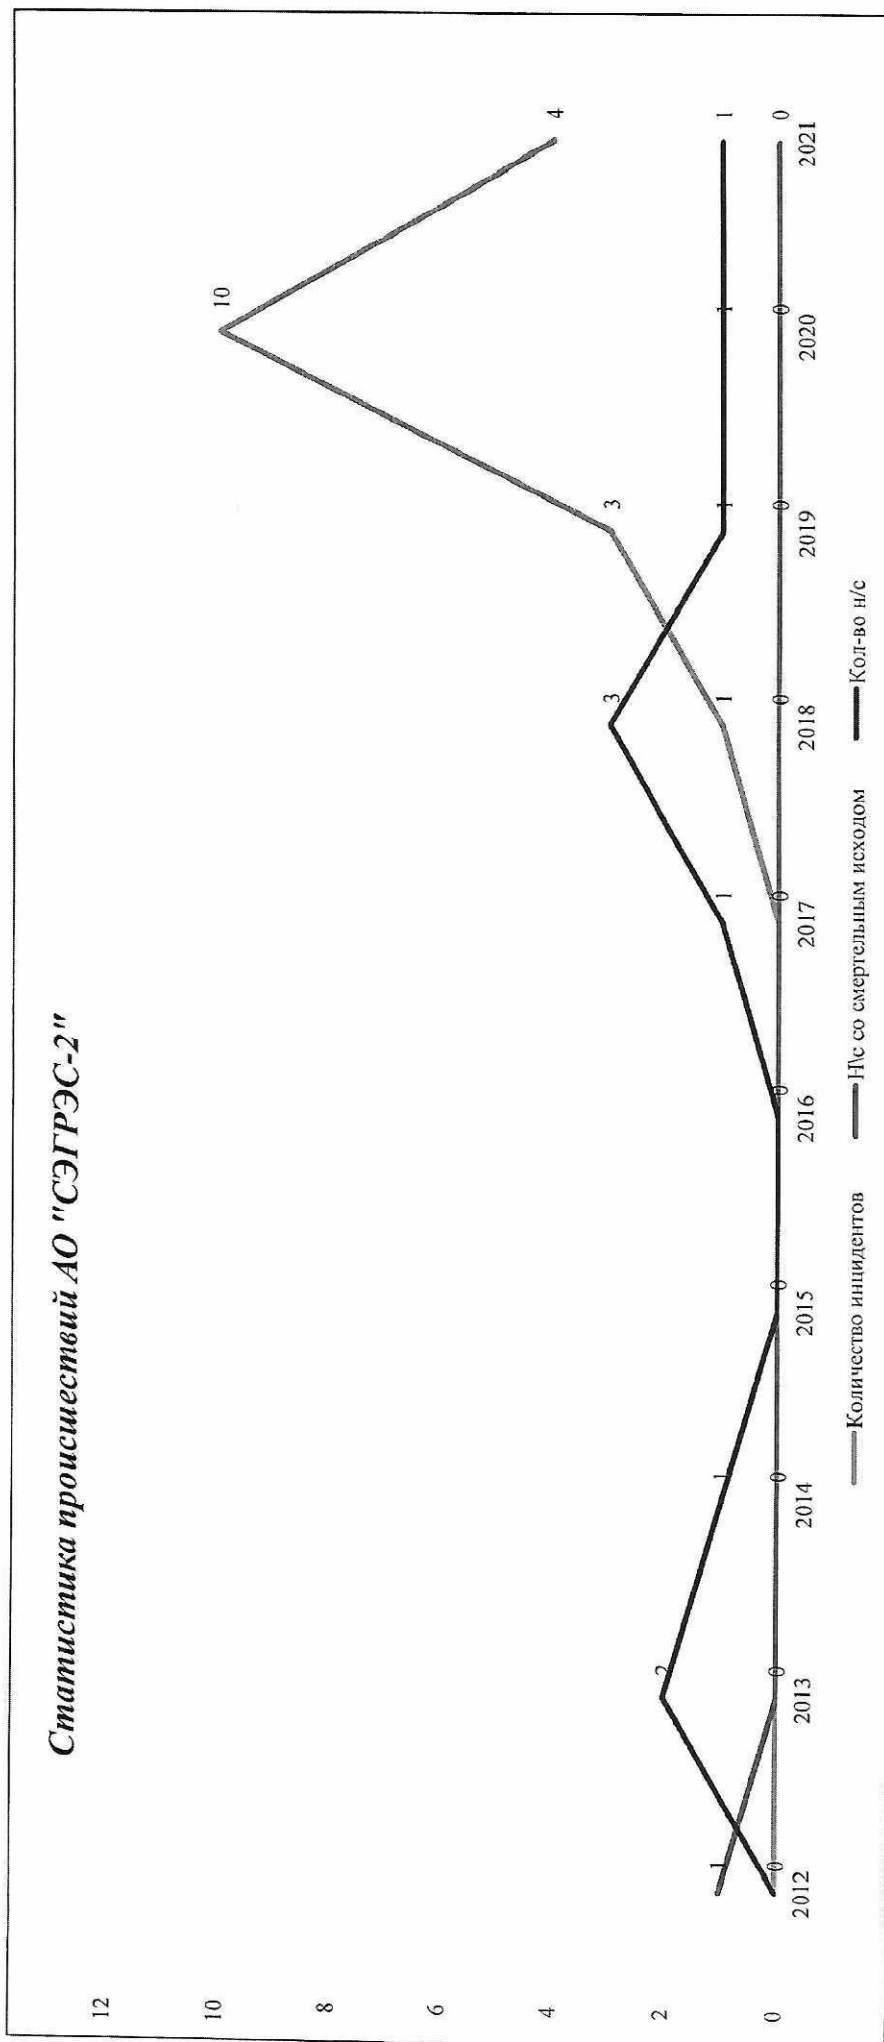

15.01.2021г. в связи с посторонним шумом снаружи со стороны теплого ящика котлоагрегата ст. № 2, отм. 54.000, был отключен в ремонт энергоблока ст. № 2. Был выявлен обрыв проботорборной трубки ППТО-А1 котлоагрегата ст. № 2. Наиболее вероятная причина повреждения проботорборной трубки от ревизии ППТО-А1 произошло в результате развития заводского скрытого дефекта. Проведено внутреннее расследование.

18.01.2021г. было зафиксировано увеличение и постоянное попадание масла через уплотнения вала внутрь корпуса генератора. 18.01.2021г. в 22 час. 33 мин. энергоблок ст. № 1 был отключен от сети для ремонта уплотнений вала генератора ТГ-1. Возможной причиной нарушения работы масляного уплотнения вала генератора ТГ-1 могло быть несоответствие качества установленных силиконовых шнуров при проведении ремонта уплотнений вала генератора. Проведено внутреннее расследование.

19.02.2021 г. слесарь ПГТО 5 р. ЦЦР Сыздыков А.М. обратился за мед.помощью в ЛПС Общества с жалобами на покраснение левого глаза. Проведено внутреннее расследование, мероприятия выполнены в установленные сроки.

01.03.2021 г. произошло падение фрагмента утеплителя стены временного торца. Падение произошло с высоты приблизительно 25 метров на отметку 0,00 м турбинного отделения ряда «А» ось 14-15. Проведено внутреннее расследование, мероприятия выполнены в установленные сроки.

- **3.3. Информация о несчастных случаях с работниками АО «СЭГРЭС-2», не связанных с трудовой деятельностью.**
Не зарегистрировано.

3.4. Информация об инцидентах с работниками подрядных организаций АО «СЭГРЭС-2»
Не зарегистрировано

3.5. Информация об инцидентах с посторонними лицами с участием активов АО «СЭГРЭС-2»
Не зарегистрировано

3.6. Расчеты коэффициентов по травматизму; информация о статусе исполнения мотивационного КПД

1) Фактические значения КПД (LTIFR) за отчетный период КПД «Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности LTIFR» рассчитывается по формуле:

$$LTIFR = N_{нс} * 1000000 / T = 0$$

где:

- $\sum N_{нс}$ - Количество несчастных случаев, приведших к потере трудоспособности на период более 24 часов (за отчетный период);
- T - общая фактическая продолжительность рабочего времени персонала (в часах, за отчетный период).

LTIFR 1 кв = $1 * 1000000 / 597\ 780 = 1,67$

2) КПД «Количество не зарегистрированных в установленные сроки несчастных случаев» определяется следующим образом:

K – совокупное количество незарегистрированных в установленные сроки несчастных случаев, выявленных проверяющими лицами/органами/организациями (в случае обнаружения разными проверяющими одного и того же случая в совокупный расчет принимается только один случай).

K 1 кв = 0

Ущерб от инцидентов ПБОТОС;
Выплата по листу нетрудоспособности в результате произошедшего НС - 572 130тенге

3) «Коэффициент потерь рабочего времени в связи с травматизмом LDR» рассчитывается по формуле:

$$LDR = N_{днс} * 1000000 / T = 0$$

где:

- $N_{днс}$ – количество дней временной нетрудоспособности, вызванной несчастными случаями на производстве;
- T – общая продолжительность отработанного рабочего времени персонала (в днях).

LDR 1 кв = $120 * 1000\ 000 / 65319 = 1837,1$

4) «Коэффициент частоты смертельных несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью (FIFR)» рассчитывается по формуле:

$$FIFR = N_{нс} * 1000000 / T = 0$$

где:

- $\sum N_{нс}$ - Количество смертельных несчастных случаев, связанных с производственной деятельностью;
- T - общая фактическая продолжительность рабочего времени персонала (в часах, за отчетный период).

FIFR 1 кв = $0 * 1000\ 000 / 597\ 780 = 0$

4. Сведения о заболеваемости и результатах медицинских осмотров (освидетельствований)

4.1 Сведения о заболеваемости персонала

- Общее количество работников с временной утратой трудоспособности по общим заболеваниям- 502 человек.
- Сумма выплат по дням нетрудоспособности по общим заболеваниям- 17 680 128, 59 тенге.

4.2 Сведения о проведенных периодических медицинских осмотрах работников.

Наименование медицинской организации, проводившей мед. осмотр (номер государственной лицензии): Лечебно-профилактическая служба АО «СЭГРЭС-2». Государственная лицензия Серия ЛП № 0003877 00338 DS
На основании приказа № 1077 от 11 сентября 2020 года «О прохождении периодического медицинского осмотра» все структурные подразделения согласно утвержденному графику с 16 сентября по 23 октября 2020 года обеспечили прохождении медицинского осмотра работников в ЛПС АО «СЭГРЭС-2».

Показатели	Отчетный период	С начала года
Периодический медицинский осмотр		
Количество работников, подлежащих периодическому медосмотру, в том числе количество работников:	43	43
прошедших периодический медосмотр	43	43
выявленных с подозрением на профессиональное заболевание;	0	0
выявленных с соматическими заболеваниями;	0	0
нуждающихся во временном переводе;	0	0
нуждающихся в постоянном переводе;	0	0
переведенных на легкий труд;	0	0
направленных на стационарное обследование и лечение;	0	0
состоящих в «группе рисков»;	0	0
состоящих на учета по профессиональному заболеванию;	0	0
расторгнуты трудовые отношения по результатам медосмотра	0	0

4.3. Сведения о результатах, проведенных предсменных и послесменных медицинских освидетельствований работников, в том чи

Наименование организации, проводившей предменное (послеменное) медицинское освидетельствование работников: Лечебно-профилактическая служба АО «СЭГРЭС-2». Государственная лицензия Серия ЛП № 0003877 00338 DS

Таблица 2

Показатели	Отчетный период	С начала года
Предсменное (послеменное) медицинское освидетельствование		
Количество работников, подлежащих к предсменному мед. освидетельствованию/ прошедших мед.освидетельствование	752/36315	752/36315
отстраненных от смены по состоянию здоровья по результатам предсменного мед. освидетельствования	2	2
отстраненных от смены в результате применения алкоголя, других психоактивных веществ по результатам предсменного медицинского освидетельствования	2	2

5. Сведения о проведенной профилактической работе.

5.1. Обучение

Сведения об обучении работников вопросам безопасности и охраны труда, в том числе:

Выявленные случаи не обученных работников, причины, ответственные лица.

Таблица 3

№ п/п	Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов по программам	Отчетный период		С начала года		Случаи отрицательной проверки знаний
		План	Факт	План	Факт	
1	NEBOSH	0	0	0	0	-
2	IOSH	0	0	0	0	-
3	OHSAS 18000/ISO45000	0	0	0	0	-
4	в комиссиях Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК	0	0	1	0	-

5.2. Сведения о проверках организациями государственными органами, в том числе:

Таблица 4

Назначение проверки	по труду	по промышленной безопасности	по пожарной безопасности	по санитарно-эпидемиологическому надзору	по энергетическому надзору и контролю	Количество актов-предписаний	Количество мероприятий, в том числе:	на исполнении	Количество штрафов	Сумма штрафов (тыс. тенге)
За отчетный период	0	0	0	1	1	2	50	49	1	43 (на физ.лицо)
Итого с начала года	0	0	0	1	1	2	50	49	1	43 (на физ.лицо)

5.3. Работа по поддержанию системы управления охраной труда

Таблица 4

№ п/п	Показатели	Аналогичный период прошлого года	Отчетный квартал текущего года
1.	Количество проверок Департаментом «ОТиЗОС» АО «Самрук-Энерго»	0	1
1.1	Количество выявленных замечаний/устранено	0	32
2.	Количество проверок Службой внутреннего аудита АО «Самрук-Энерго»	0	0
2.1	Количество выявленных несоответствий/устранено	0	0
3.	Сведения о внутренних проверках, проведенных организацией, в том числе:	3	17
3.1	Количество выявленных замечаний/устранено	291/291	273/273
3.2	Изъято талонов безопасности всего / чел.	24	29
3.3	Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел., в т.ч.	10	11
3.3.1	Расторгнут трудовой договор	0	0
4.	Лишены премии чел.	0	0
5.	Поощрено за сообщение о потенциально-опасных происшествиях, чел./тыс. тг	0	2/11 668
6.	Поощрено за улучшение условий охраны труда, чел./тыс. тенге, в т.ч.	38	22/181 731
7.	Количество проведенных лидерских поведенческих аудитов безопасности/выявлено несоответствий	0	172/87


Дополнительная информация:

- Проведено 3 оперативных совещания с анализом выявленных нарушений ПТБ после проведения Дней техники безопасности.

Дополнительная информация:

- * Проведено 3 оперативных совещания с анализом выявленных нарушений ПТБ после проведения Дней техники безопасности.
- * Проведены совмещенные станционные противопожарные и противопожарные тренировки, с последующим их разбором в феврале месяце 2021 года с 4-мя оперативными сменами.

6. Отчет по исполнению плана работы подразделения организации, курирующего вопросы охраны труда прилагается.



Начальник управления ПБОТОС

М.К. Байтемиров

**Отчет АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» об исполнении Плана мероприятий
по управлению вопросами охраны труда и защиты окружающей среды
в группе компаний АО «Самрук-Энерго» на 2021 год, утвержденном решением Совета директоров АО «Самрук-
Энерго» от 16 февраля 2021 года (протокол № 02/21), за 1 квартал 2021 года, в части вопросов охраны труда**

№ пп	Мероприятия	Сроки	Ответственные лица	Исполнено, не исполнено, не подошли сроки	Примечание
1.	Обеспечить выполнение мер профилактики заболеваний COVID-19/пневмонии	В течение 2021 года. Отчет ежеквартально.	Руководители структурных подразделений	Исполнено	<p>В рамках профилактики проводятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бесконтактная термометрия; - проводится дезинфекция производственных помещений Общества обученными дезинфекторами при содействии медицинского персонала Общества по графику; - проводится диспансерный осмотр и лечение лиц с хроническими заболеваниями из группы риска по COVID-19 медицинским персоналом ЛПС; - проводится реабилитационное лечение лиц перенесших COVID-19/пневмонии в условиях ЛПС. - идет работа по закупку дезинфицирующих средств, санитайзеров, медицинских масок, бактерицидных ламп; - имеется запас дезинфицирующих средств; - проводятся радиолекции по профилактике COVID-19/пневмонии 3 раза в день.

<p>2. Обеспечить исполнение корпоративных стандартов Общества, разработанных в рамках проекта SKE.01.01.P.</p>	<p>В течение 2021 года. Отчет ежеквартально.</p>	<p>Руководители структурных подразделений</p>	<p>Исполнено</p> <p>В рамках реализации Проекта SKE.01.01.P в АО «СЭГРЭС-2» разработаны следующие ВНД:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) П-61-19 Положение о «Золотых правилах безопасности», утвержденное 30.09.2019 г.; 2) П-62-20 Положение по проведению лидерского поведенческого аудита безопасности в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», утвержденное 21.01.2020 г.; 3) П-64-20 Положение «Учет и расследование происшествий в АО «СЭГРЭС-2», утвержденное 31.01.2020 г.; 4) ДП 2.9-19 «Оценка системы управления охраны труда и защиты окружающей среды со стороны руководства», утвержденное 30.09.2019 г.; 5) М-58-19 «Методические указания по идентификации опасностей и оценке рисков в области промышленной безопасности и охраны труда», утвержденное 30.09.2019 г.; 6) ДП-2.8-19 «Мотивация персонала к безопасному поведению в АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», утвержденное решением Правления АО «СЭГРЭС-2» от 26.09.2019г.; 7) М-57-19 «Методические указания по идентификации и оценке экологических аспектов и связанных с ними рисков и возможностей», утвержденное 30.09.2019 г. <p>Обеспечивается исполнение ВНД.</p>
<p>3. Продолжить работу по реализации пилотного проекта SKE.01.02.P «Безопасное производство» (далее – Проект) в АО «СЭГРЭС-2»</p>	<p>До 30 июня 2021 года Отчет ежеквартально.</p>	<p>Руководители структурных подразделений</p>	<p>Выполняется</p> <p>В рамках реализации Проекта проведено обучение ключевых пользователей. Прошедшие обучение ключевые пользователи получили свои учетные записи и временные пароли для доступа в информационную систему и старта работ в ней. С 1 ноября 2020 года все сотрудники АО «СЭГРЭС-2», имеющие учетные записи, начали в тестовом режиме выявлять и регистрировать в информационной системе. На сегодняшний день в «ASPANS» зарегистрировано:</p>

					дефектов/события-202/ 317, контроль обучения-408, производственный контроль-33, ЛПАБ-90.
4.	Продолжить работу и предусмотреть финансовое обеспечение для реализации Концепции единой автоматизированной системы регистрации инцидентов и нарушений безопасности и охраны труда (далее – Концепция).	В течение 2021 года. Отчет ежеквартально.	Начальник СБиОТ.	Выполняется	Планом закупок товаров, работ и услуг АО «СЭГРЭС-2» на 2021 год предусмотрена сумма в размере 3 600 000 тенге для реализации Проекта.
5.	Обеспечить личное участие первых руководителей в комиссиях по специальному расследованию несчастных случаев (смертельных, тяжелых, групповых), исключить практику выдачи доверенности руководителями другим лицам на право участия в расследованиях несчастных случаев.	В течение 2021 года. Отчет ежеквартально.	Председатель Правления.	Исполнено	За отчетный период зарегистрирован 1 несчастный случай, произошедший 17 декабря 2020 г. с машинистом вагонопрокидывателя 4 разряда ТПЦ Айтугановым Д.С. Председатель Правления АО «СЭГРЭС-2» Асташов В.А. принял участие в комиссии по специальному расследованию несчастного случая (НС).
6.	На основании ВНД АО «Самрук-Энерго», регламентирующего общий порядок процесса оценки знаний работников, при необходимости вносить	После получения ВНД от АО «Самрук-Энерго». Отчет ежеквартально.	Начальник УПБОТОС.	Не подошли сроки	В I квартале 2021 года не поступали ВНД, регламентирующие общий порядок процесса оценки знаний работников.

	дополнения в действующие документы.				
7.	Обеспечить развитие распространение системы блокировок оборудования и средств предупреждения (система LOGO) на производственных участках. Вести контроль за исправным состоянием оборудования LOGO.	В течение 2021 года. Отчет ежеквартально.	Начальник ЦТАИ.	На исполнении	Подана заявка в ОМТС на закуп системы LOGO на 2021 год. Работа по закупке находится на стадии маркетингового исследования. Техническая спецификация на оказание услуг работы по установке и монтажу системы безопасности от 27.05.2020 г.
8.	Обеспечить развитие инструментов контроля за обеспечением безопасности на автотранспорте (GPS с опцией слежения скоростного режима и архивирования данных; звуковые сигнализаторы движения задним ходом на грузовом/крупногабаритном автотранспорте и другие).	В течение 2021 года. Отчет ежеквартально.	Начальник автохозяйства	Выполняется	В Обществе легковых автотранспортных средств 40 единиц, автобусов – 18 единиц, грузовых/крупногабаритных- 23 единицы. Системами GPS оборудованы 39 единиц автотранспорта (легковые -15, автобусы - 18, грузовые/крупногабаритные-6). Весь грузовой/крупногабаритный автотранспорт оборудован сигнализаторами движения задним ходом (фонари). 49 единиц автотранспорта планируется оборудовать GPS системой, направлены запросы поставщикам для получения коммерческих предложений. После получения коммерческих предложений данная услуга будет включена в План закупок товаров, работ и услуг АО «СЭГРЭС-2» на 2021 год для последующего осуществления закупочных процедур.
9.	Обеспечить исполнение подрядными организациями требований по обеспечению безопасных условий	В течение 2021 года. Отчет ежеквартально.	Начальник УПБОТОС.	Выполняется	Начальником, специалистами УПБОТОС, ответственными лицами структурных подразделений постоянно осуществляется контроль за подрядными организациями по обеспечению безопасных условий труда на предприятии.

	<p>труда в Обществе, в том числе посредством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличия документированной процедуры по управлению подрядчиками; - наличия требований безопасности и охраны труда в тендерной документации; - совершенствования процесса выбора подрядчика; - мониторинг исполнения договоров; - аудиты/проверки рабочих мест. 				
10.	<p>Обеспечить безусловное исполнение Правил предоставления информации при возникновении несчастных случаев.</p>	<p>В течение 2021 года. Отчет ежеквартально.</p>	<p>Начальник УПБОТОС.</p>	<p>Исполнено</p>	<p>Информация о возникновении несчастного случая предоставлено.</p>
11.	<p>В обязательном порядке сообщать в Департамент ОТиЗОС Общества о случаях обращения в судебные органы работников/работодателя по вопросам охраны труда.</p>	<p>В течение 2021 года. Отчет ежеквартально.</p>	<p>Председатель Правления.</p>	<p>Исполнено</p>	<p>За отчетный период обращений по вопросам охраны труда не зарегистрировано.</p>

12.	Обеспечить осуществление плановых и внеплановых проверок Департаментом ОТиЗОС АО «Самрук-Энерго».	В течение 2021 года. Отчет ежеквартально.	Департамент ОТиЗОС АО «Самрук-Энерго». Председатель Правления.		С 15.03.2021г. по 19.03.2021г. департаментом ОТиЗОС АО «Самрук-Энерго» проводилась проверка. Выявлено 31 несоответствий. Разработан план корректирующих и/или предупредительных действий, назначены сроки и ответственные лица.
13.	Обеспечить безусловное исполнение Планов корректирующих/предупредительных действий по результатам проверок.	В течение 2021 года. Отчет ежеквартально.	Председатель Правления.	Не подошли сроки	
14.	Обеспечить проведение работы по пропаганде в области охраны труда и защиты окружающей среды (выставки, смотр-конкурсы, школы передового опыта, семинары-совещания, лекции, доклады и другие материалы).	В течение 2021 года. Отчет ежеквартально.	Председатель Правления	Не подошли сроки	
15.	Принять участие на единой площадке отчетное (выездное) совещание с руководителями подразделений охраны труда группы компаний Общества по предварительным итогам работы.	3 – 4 квартал 2021 года.	Председатель Правления. УПБОТОС	Не подошли сроки	


**Отчет
об исполнении плана работы СБ и ОТ АО «СЭГРЭС-2»
за 1 квартал 2021 года**

№ пп.	Наименование мероприятия	Запланированные сроки исполнения	Краткая информация об исполнении / причинах не исполнения мероприятия
1.	Составление квартальных и месячных отчетов по предписаниям и запросам АО «Самрук-Энерго», ГУ «ДЧС Павлодарской области КЧС МВД РК», РГУ «Экибастузское городское Управление по защите прав потребителей», ГУ «Управления труда Павлодарской области», ГУ «Территориальный Департамент КАЭНК по Павлодарской области», ОГТН Департамента КИРПБ по Павлодарской области»	согласно установленного регламента	Исполнено. 1. АО «Самрук-Энерго»: отчеты –23; запросы –5. 2. ГУ «Территориальный Департамент КАЭНК по Павлодарской области»: отчеты – 14; запросы – 3. 3. ГУ «Управление труда Павлодарской области»: отчеты – 1; запросы-0. 4. ГУ «ДЧС Павлодарской области КЧС МВД РК»: отчеты – 1; запросы – 0. 5. РГУ «Экибастузское городское Управление по защите прав потребителей»: отчеты – 1; запросы – 0. 6. ОГТН Департамента КИРПБ по Павлодарской области: отчеты – 0; запросы – 0.
2.	Составление проектов приказов касающихся вопросов охраны труда, техники безопасности, промышленной безопасности, технологических отказов и пожарной безопасности	при необходимости	Исполнено. Составлено приказов – 14
3.	Участие в комиссиях при проведении комплексных проверок состояния ОТ и ТБ, промышленной и пожарной безопасности.	январь-март 2021 года	За отчетный период внешних проверок состояния ОТ и ТБ, промышленной и пожарной безопасности не было. При проведении внутренних проверок СБиОТ ежемесячно участвует в комиссии.
4.	Оформление Указаний по результатам проверок рабочих мест цехов и отделов, с выдачей их для исполнения руководству подразделений	январь-март 2021 года	Исполнено. Оформлено Указаний - 18
5.	Осуществление контроля за устранением выявленных нарушений по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности и пожарной безопасности	постоянно	Исполнено. Согласно установленных сроков устранения нарушений
6.	Осуществление контроля за обеспечением работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.	постоянно	Исполнено. Ежедневно при обходах и осмотрах рабочих мест проверяется обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. Замечаний не выявлено.
7.	Проведение вновь принятым работникам вводного инструктажа и занятий по	3 раза в неделю	Исполнено. работникам АО «СЭГРЭС-2» - 54;

	реанимации, с последующим оформлением в журнале		работникам подрядных организаций –129.
8.	Подготовка и участие в проведении Дня техники безопасности. Участие в разборе и подведении итогов по результатам Дня техники безопасности	ежемесячно, третий вторник месяца	Исполнено. Проведено Дней техники безопасности– 3: 19.01.2021 г.; 16.02.2021 г.; 16.03.2021 г.
9.	Подготовка и проведение заседаний пожарно-технических комиссий	в соответствии с Планом работы ПТК	Исполнено. Проведено - 1: (25.02.2021 г.)
10.	Участие в экзаменационной комиссии по проверке знаний по ПТЭ, ПТБ	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведена проверка знаний руководителей и специалистов АО «СЭГРЭС-2» - 83 чел.
11.	Участие в комиссиях по расследованию случаев травматизма, проф.заболеваний, аварий, технологических отказов и пожаров с оформлением соответствующих документов	при возникновении	Исполнено. Участие в комиссиях по расследованию случаев технологических отказов (отказы II степени) –3.
12.	Участие в проведении станционных противоаварийных и противопожарных тренировок, с последующим их разбором.	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведены совмещенные станционные противоаварийные и противопожарные тренировки, с последующим их разбором в феврале месяце 2021 года с 4-мя оперативными сменами.
13.	Участие в комиссии по проведению технического освидетельствования технических устройств ОПО	согласно утвержденных графиков	Исполнено. Проведены технические освидетельствования технических устройств ОПО в количестве –8 объектов.
14.	Участие в проведении внутренних аудитов по ИСМ	согласно утвержденных План-графиков	За отчетный период внутренних аудитов по ИСМ не проводилось.
15.	Составление годового плана работ и ежеквартального отчета.	Ежегодно / ежемесячно	Исполнено.

Руководством АО «СЭГРЭС-2» проводится контроль качества СИЗ и спецодежды при поступлении на склад на ОМТС от изготовителя, кроме того в приемке участвует Председатель Профкома АО «СЭГРЭС-2».

Начальник управления ПБОТОС



М.К. Байтемиров